

LEGENDA

Elettrodotto a 15 kV

DPA elettrodotto a 15 kV : 9m per parte asse linea

Elettrodotto a 132 kV

DPA elettrodotto a 132 kV : T467 20 m per parte asse linea

T.M16 - T.T42 24 m per parte asse linea

T439 19 m per parte asse linea

(*) Linea non riportata nel censimento Tema


DPA ipotizzata 24 m per parte asse linea


Elettrodotto a 220 kV

DPA elettrodotto a 220 kV : T287 29 m per parte asse linea

Elettrodotto a 380 kV: T387 50 m per parte asse linea

DPA elettrodotto a 380 kV

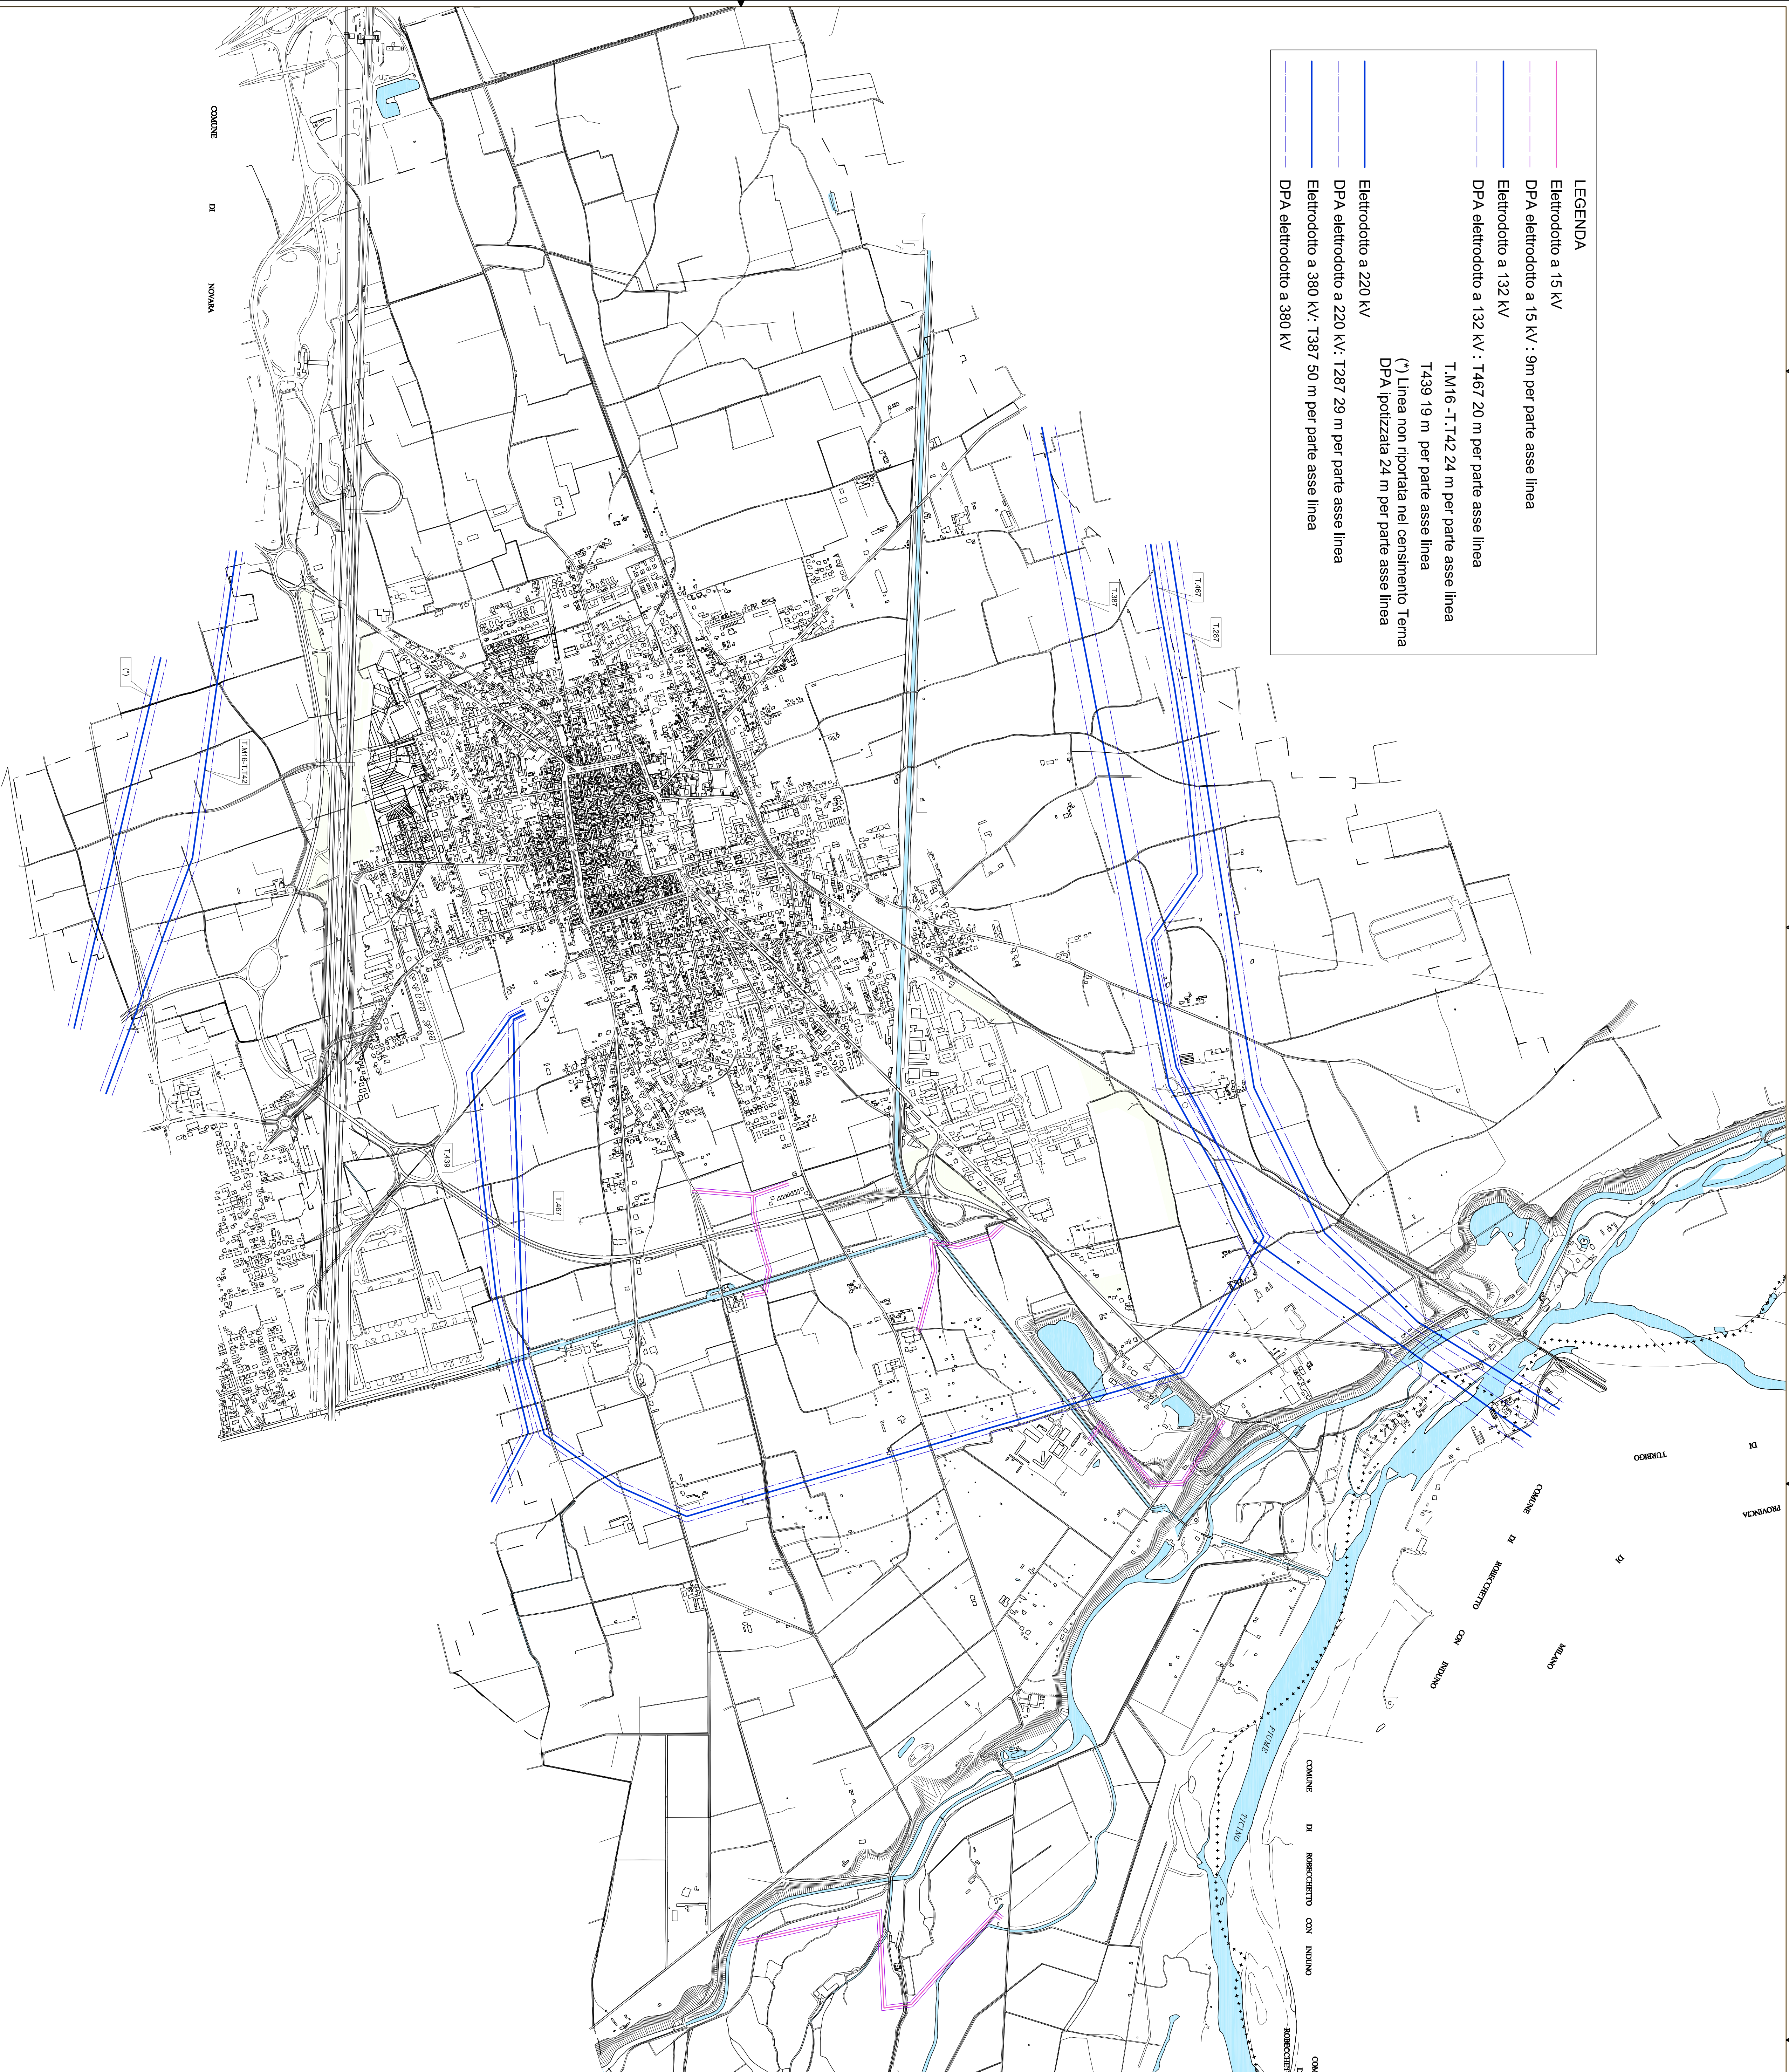



Via Airo 40 – 28100 NOVARA

Tel. 0321490900 Fax 0321492209

E-mail: info@ecorad.it

COMMITTENTE		Settore Patrimonio e Lavori Pubblici – Comune di Gallarate	
ID/CAUSE		DATA	27/02/2019
(NO)		FILE	
OGGETTO DEL PROGETTO		SCALA	1:10000
Individuazione degli elettrodotti a media tensione non isolati, alto ed altissima tensione e relative DPA		SCALA N°	5257/2014A n°
DISEGNATO		TRACIA n°	5
VERIFICATO		PROGETTATO	Dott. Carlo Bergamaschi
AUTORE		PROGETTATO	Dott. Carlo Bergamaschi